ISTN. ZŁĄCZE ZK2L1+3L00+1P
NR 4/3/7

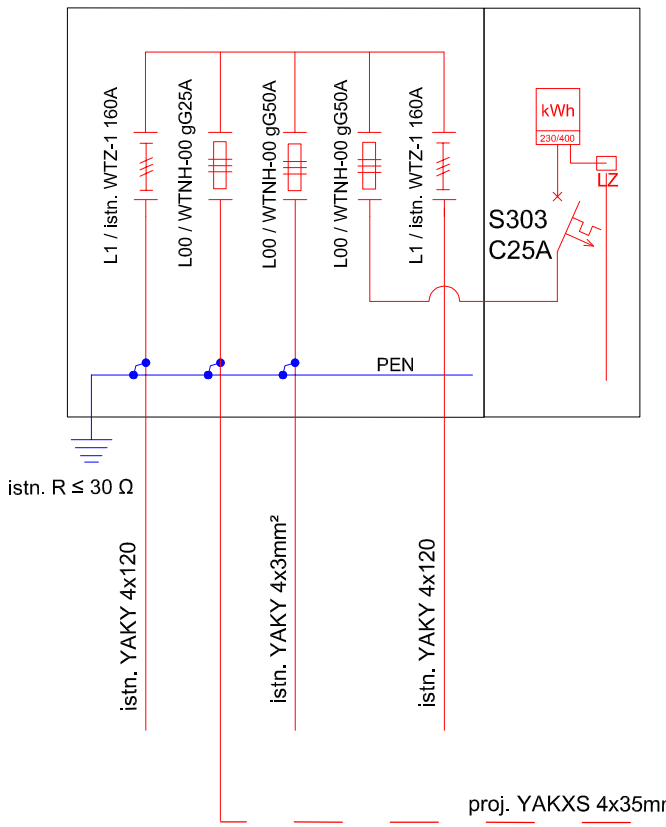

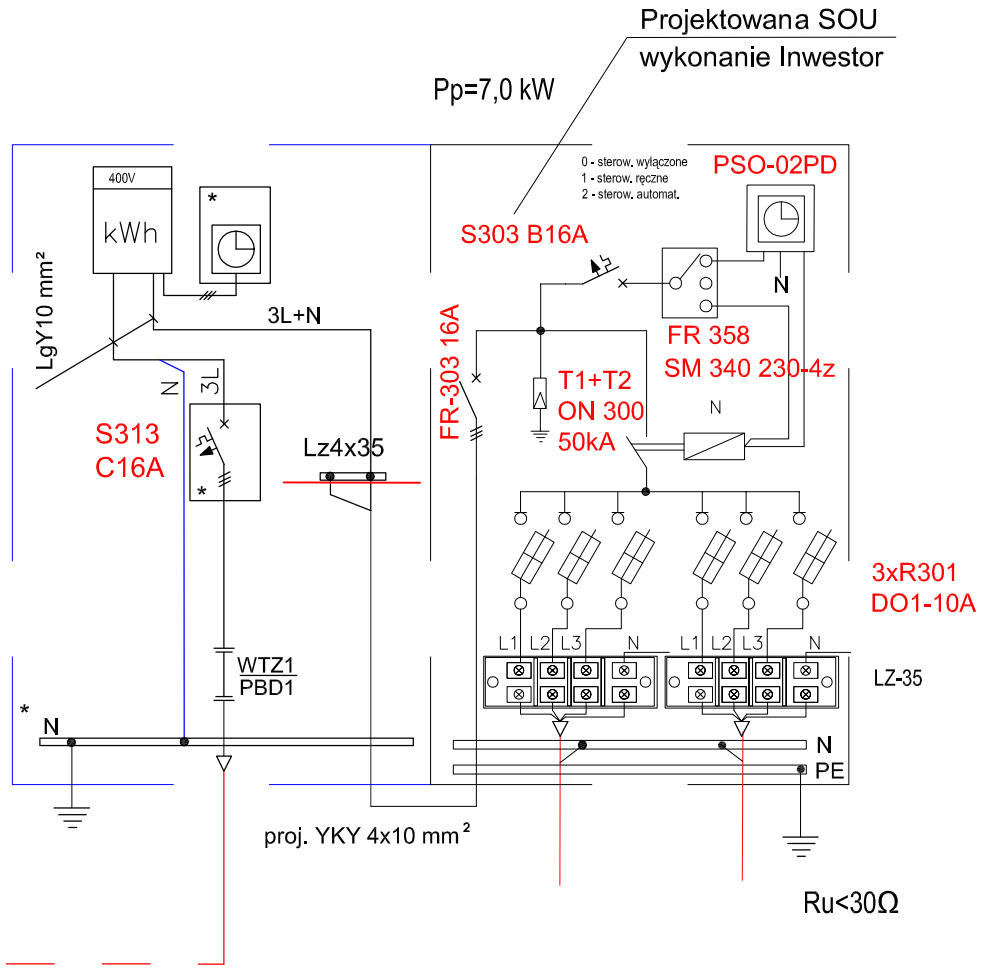

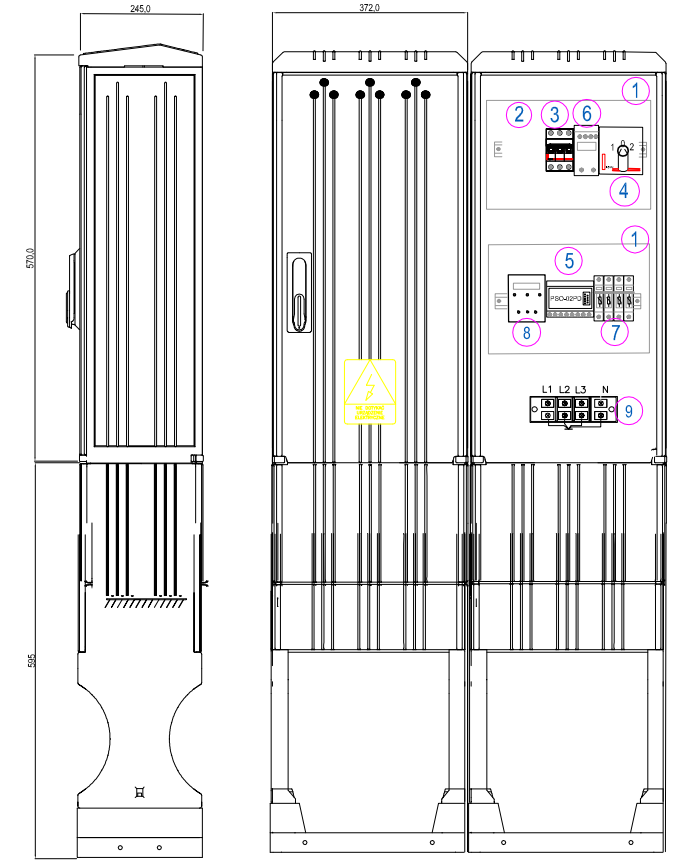

proj. YAKXS 4x35mm²
długość l=4,0m

proj. YAKY 4x25 mm²
do słupa ośw. nr 2

proj. YAKY 4x25 mm²
do słupa ośw. nr 1-13

01

02

Szafka z cokołem

Szafka ze skrzynek z tworzyw termoutwardzalnych,
II klasa izolacji, polakierowana lakierami uodporniajacymi
obudowę przed zabrudzeniami i promieniowaniem UV
(wg. standardów PGE Dystrybucja.)

Wyposażenie
Odbiór:

1 - rozdzielnica n/t RN 1x8	- szt. 1
2 - rozłącznik FR 303 16A	- szt. 1
3 - wyłącznik S303 B16A	- szt. 1
4 - przełącznik 3-położ. "1-0-2" FR 358	- szt. 1
5 - programowany sterownik ośw. PSO-02P	- szt. 1
6 - stycznik SM320 230-4z	- szt. 1
7 - ogranicznik przepięć T1+T2 ON300 50kA	- szt. 1
8 - rozłacznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00	- szt. 2
9 - listwa Lz 6-35	- szt. 2

INWESTOR:	GMINA PUŁAWY UL. DĘBLIŃSKA 4 24 - 100 PUŁAWY				
ADRES INWESTYCJI:	GÓRA PUŁAWSKA UL. RADOMSKA, gm. PUŁAWY DZIAŁKA nr 998; 2004				
OBIEKT:	OŚWIETLENIE DROGOWE				
NAZWA RYS.	SZAFKA OŚWIETLENUA SOU			STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NR UPR. BUD.	PODPIS	DATA:	10. 2017.
PROJEKTANT:				SKALA: 1 :500	NR RYS. E-3
SPRAWDZAJĄCY:					