


_____ w zakresie INWESTORA _____


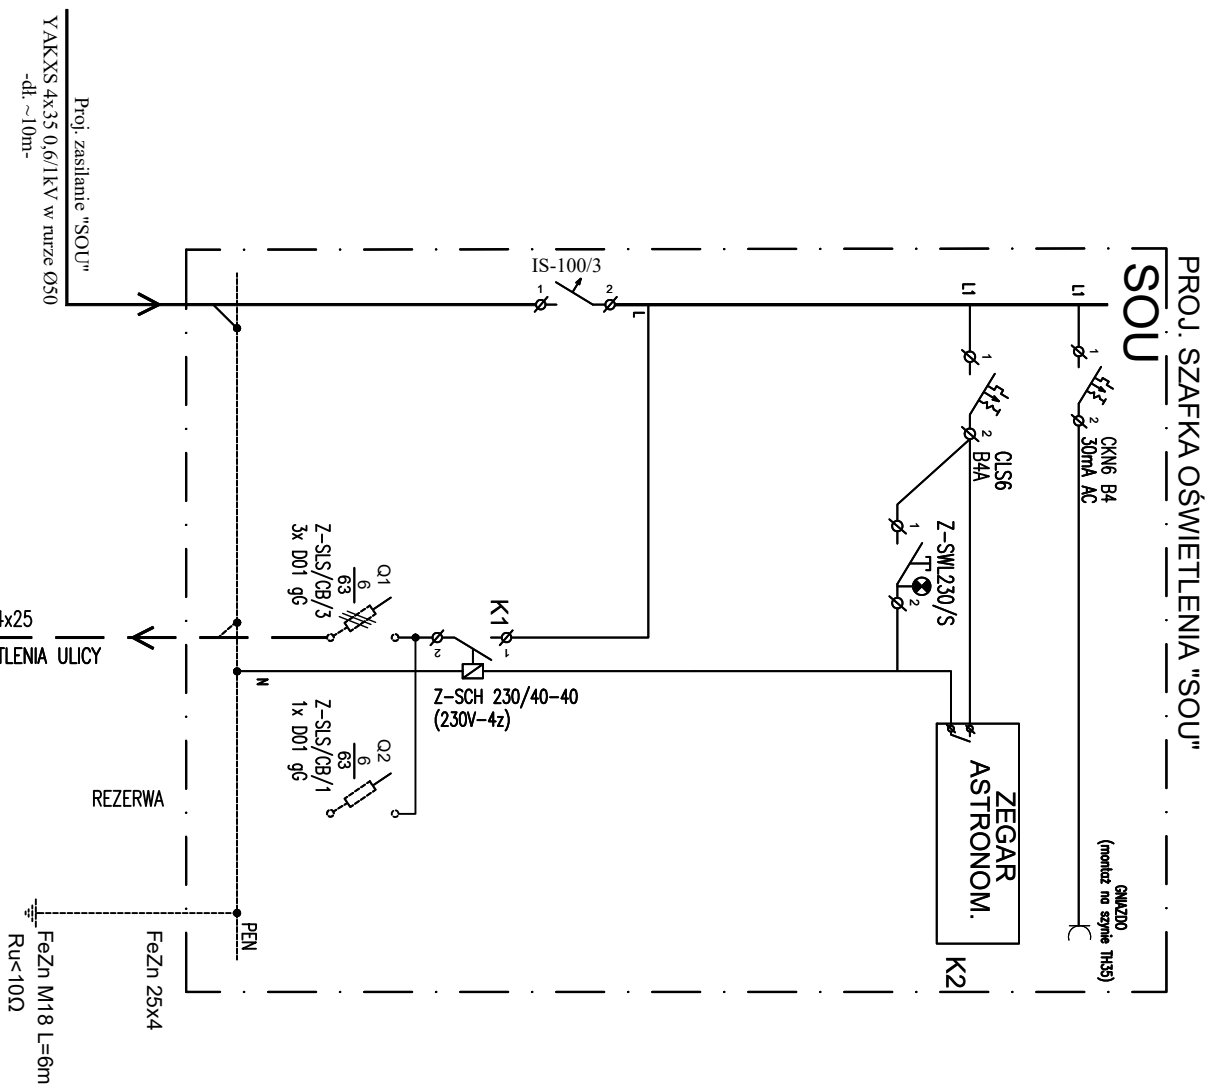


UWAGAI

1. Projektowane szafki TL+SOU zabudować jako wolnostojące
 2. Szafka TL+SOU w zakresie opracowania i wykonania Inwestora
- * Przystosować do opłombowania

SOU- gm. Puławy

U=230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C
Pp = 5,0 kW (1 faza)
Pm = 0,98 kW
Pi = 0,98 kW

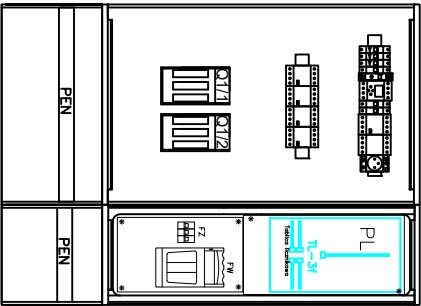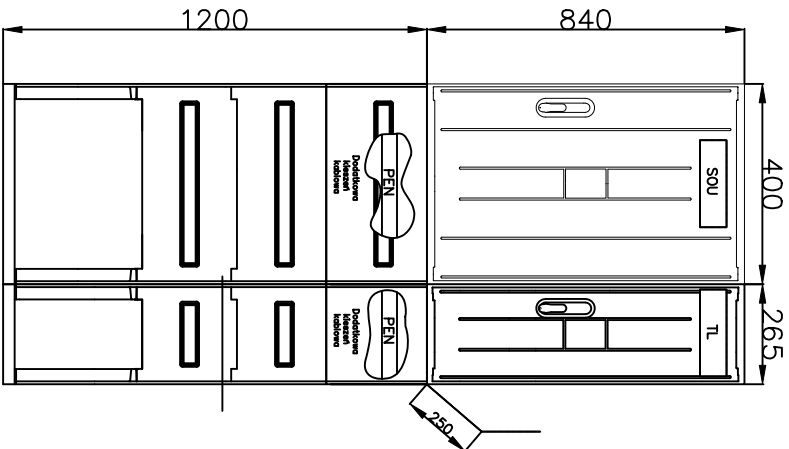

PL–licznik energii
FW–zabezpieczenie WLZ–rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A
przystosowany do plombowania
FZ–ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy, ale bez członu
zwarceniowego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk PEN. Ww. aparaty
należy zabudować w osłonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z
dostępny dla Odbiorcy dźwignią zatępcz/wyłącza

PROKADIA Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska NIP: 9930385269, Regon: 240662075 prokadia@prokadia.pl			
OBIEKT	PROJEKTOWAŁ		
OŚWIECLENIE DROGOWE	br. elektryczno		
mgr inż. Marcin Tronci nr upr. SLK/3640/PWOE/11			
NAZWA PROJEKTU	SPRAWDZIŁ		
Przebudowa drogi w ramach zadania "Rozbudowa istniejącej linii oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 2519L w miejscowości Bronowice"	br. elektryczno		
inż. Krystian Tronci nr upr. 189/98			
RYSUNEK			
INWESTOR	Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy		
LOKALIZACJA	Bronowice, droga powiatowa 2519L, 24-100, dz: 640.		
SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:	
-----	26.07.2025	E-04	